

## Untersuchung der Aufwachsungen auf Strahlreglern

14. Februar 2018

### 3.2. Ergebnisse

Tabelle 1: Zusammenfassung der Untersuchungsergebnisse

Probe	Morphologie	Raman	Anteil Aragonit	Anteil Calcit
3-2	Nadelige XX (Länge < 30 $\mu\text{m}$ ), nur im W etwas größer, sonst pelzig, Aufwuchs im Zentrum dicker, an den Rändern dünner. zweite Lage in der Mitte belegt. Scharfe Bruchstelle auf 4 Uhr	Aragonit und sehr geringe Anteile Calcit	100	0

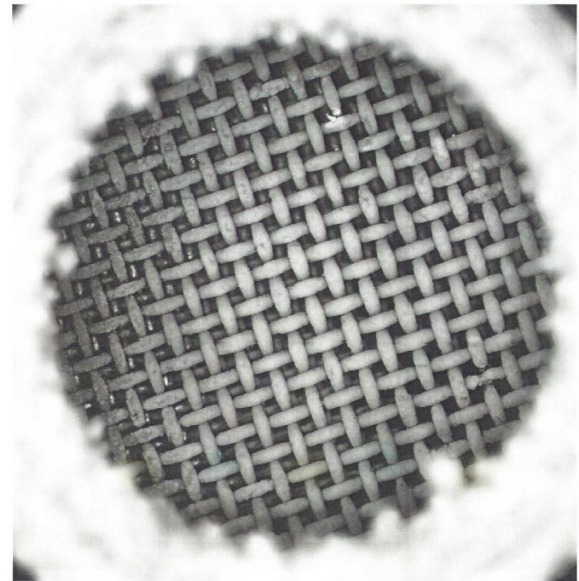
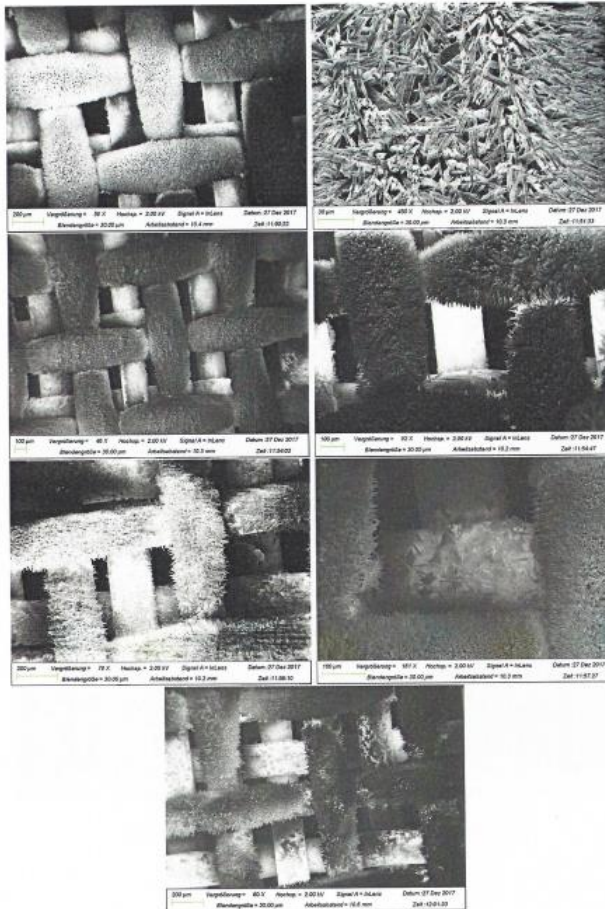


Abbildung 6: Übersichtsaufnahme von Strahlregler 3-2

Abbildung 16: REM Aufnahmen für Strahlregler 3-2